

Dorfstrasse 16 a
57612 Oelsen

Tel.: 0700 / 454 77 378

Fax: 02681 / 98 31 37

h.lippert@tb-l.de

www.lippert-sachverstaendiger.de

UST-IdNr.: DE 243399946

Bankverbindung:

Kreissparkasse Altenkirchen
BLZ 573 510 30, Kto. 16345

Harry Lippert · Dorfstr. 16 a · D-57612 Oelsen

WEMAS GmbH
Absperrtechnik
Edisonstraße 20

3334 Gütersloh

Ölsen, den

3.4.2006

Gutachten GA 0303 / 06 zur Eignungsprüfung nach TL - Absperrschranken 97

Antragsteller: Firma WEMAS GmbH
Absperrtechnik
Edisonstraße 20
33334 Gütersloh

Prüfungsort: in den Räumen der Firma WEMAS GmbH
Edisonstraße 20
33334 Gütersloh

Angaben zu Absperrschranke:

Hersteller: wie Auftraggeber

Datum der Prüfung: 30.03.2006


Prüfbedingung: geprüft wurde nach der technischen Lieferbedingung für TL-
Absperrschranken 97

Bezeichnung des Prüfgutes: Wemas Absperrgitter

Kennzeichnung auf dem Prüfgut: Prüf-Nr.: 06/0214

Gegen den Einsatz der geprüften TL - Absperrschranke Typ WEMAS mit der Prüfnummer 06/0214 bestehen aufgrund der nachfolgend geprüften und erfüllten Bedingungen keine Bedenken.

Einzelheiten der Prüfung enthält das Gutachten GA 0303 / 06!

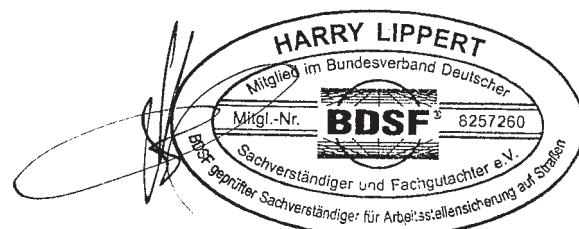

Prüfzeugnis

*nach den Technischen Lieferbedingungen für Absperrschranken
(TL –Absperrschranken 97)*

Eignungsprüfung Prüfnummer: GA 0303 / 06

Antragsteller:	WEMAS GmbH Absperrtechnik Edisonstraße 20 33334 Gütersloh
Bezeichnung des Prüfgesetzes:	WEMAS Absperrgitter, gem. TL-Absperrschranke 97, Prüf-Nr.: 06/0214.
Fußplatten / Ständertyp:	Füße im System integriert, keine Schaftrohre erforderlich.
Prüfung der Folie (4.1)	Die Folie entspricht der DIN 67 520 Teil 2, Hersteller 3 M, es wurde Folie Typ 1 gewählt. Prüfzeugnis liegt vor.
Prüfung der Abmessungen (4.2):	Bis Oberkante Bild 600 beträgt die Höhe 1000 mm, Bild 600 hat die Maße 250 X 2000 mm, die Tastleiste hat die Maße 100 X 2000 mm, mit zwei Unterbrechungen.
Prüfung des Materials (4.3):	Kunststoff mit der Bezeichnung HD PE.
Prüfung der Oberfläche (4.4):	Keine Beanstandung
Prüfung der Handhabung (4.5):	Einfach zu handhaben, kein Werkzeug erforderlich.
Prüf. der statischen Festigkeit (4.6):	Mit 50 N belastet und bestanden.
Prüfung der dynamischen Festigkeit (4.6):	Durch Pendelschlagversuche entsprechend der TL, mit einer Kugel mit der Masse 1,010 kg.
Kenzeichnung (5):	Auf der Rückseite dauerhafte Kennzeichnung angebracht.
Beurteilung	Das Prüfmuster erfüllt alle Anforderungen der TL-Absperrschranken 97.

Einzelheiten der Prüfung enthält das Gutachten GA 0303 / 06!

Der Prüfer
Harry Lippert,
30.03.2006

